


R2.2

# Rozvaděč SCHRACK 5x24 modulů








Stavba: Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP	Projektant: Ing. Jaroslav Mervart	Datum: 11/2017	Název: R2.2
Část: ELEKTROINSTALACE	Kreslil: Petr Valášek	Formát: A4	
Objednatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval: Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu: 5	Razítko:
			


## R2.2 HLAVNÍ PŘÍVODY, OSVĚTLENÍ

Stavba: Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP			
Část: ELEKTROINSTALACE	Projektant: Ing. Jaroslav Mervart	Datum: 11/2017	Název: R2.2
Objednatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kreslil: Petr Valášek	Formát: A4	List: 1/5
Kontroloval: Ing. Jaroslav Mervart		Číslo výkresu: 5	Razítko:
<div>ENERGOSTAV</div>			

Číslo kabelu	Typ kabelu	Zařízení
WL QM01	CYA 16	
WL FS01	CYKY-J 4x25	Přívodní kabel Z PR.1
WL FS02	CGSG 5x6	VÝVOD 400V/20A NAPÁJENÍ UPS 1
WL 2.01	CGSG 3x10	Přívodní kabel DO Z UPS 1
WL 2.01	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOSTI Č. 101, 102, 103
WL 2.02	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOSTI Č. 104, 105, 106, 107, 108
WL 2.03	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOSTI Č. 109, 110, 111
WL 2.04	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOST Č. 110, CH1_1P
WL 2.11	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A REZERVA
WL 2.11	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A LED REFLEKTORY VENEK
WL 2.11	CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A REZERVA

# R2.2 ZÁSUVKY


Číslo kabelu	Typ kabelu	Zařízení
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY UPS
WL 1.21	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 101, 102
WL 1.22	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 103, 104
WL 1.23	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 105
WL 1.24	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 106, 107
WL 1.25	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 110, 111
WL 1.26	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 109
		 ZÁSUVKA 230V/16A REZERVA

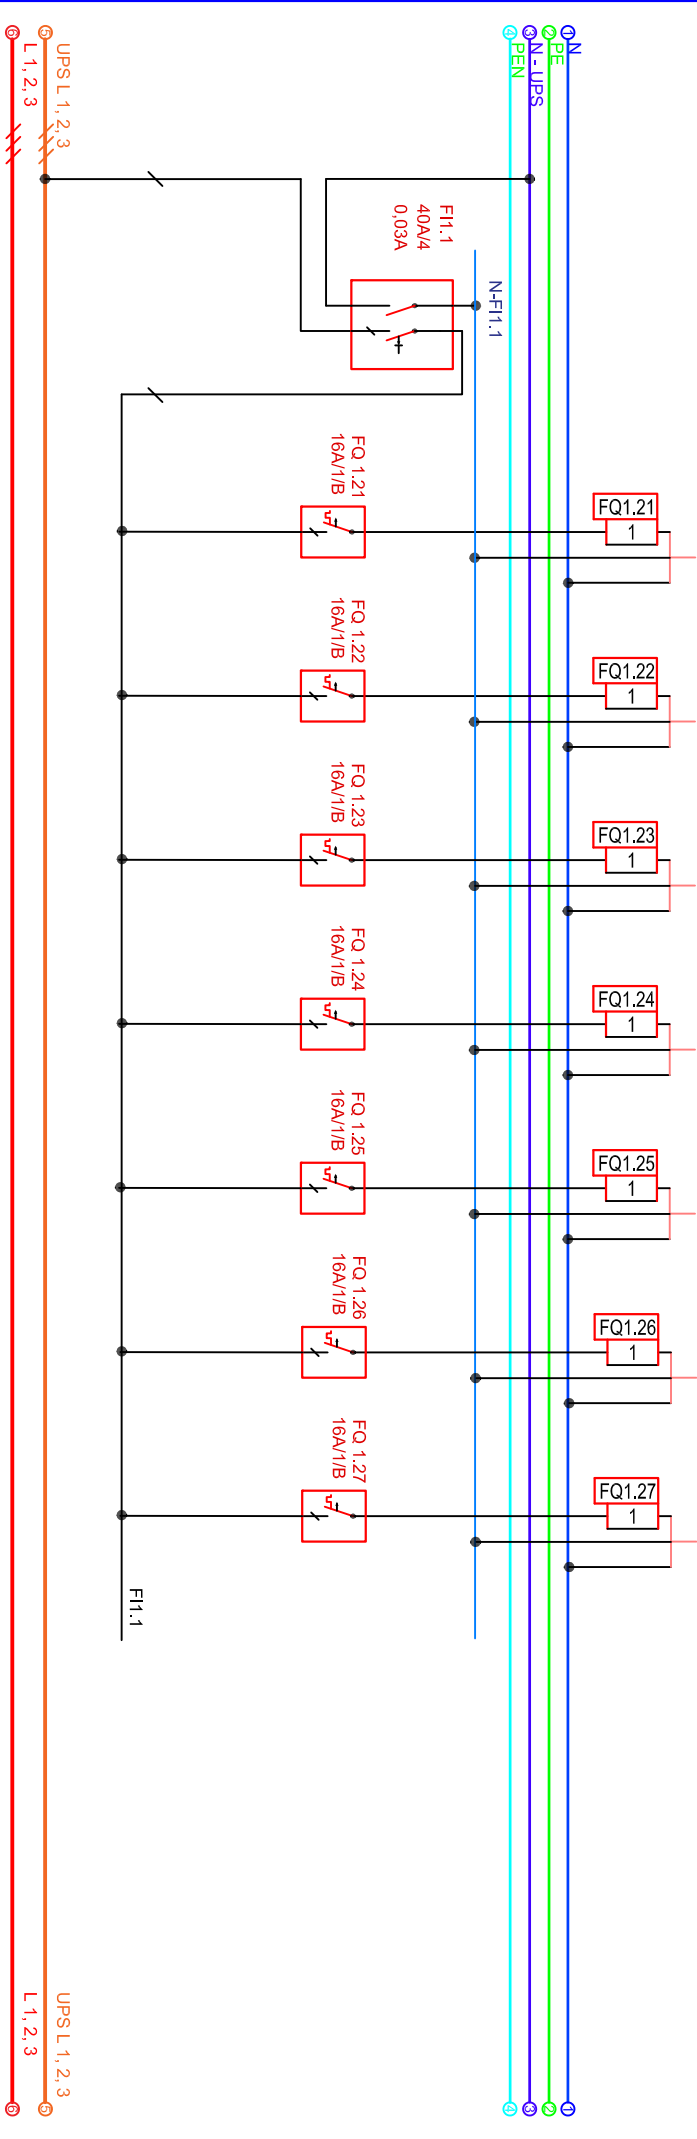

Stavba:	Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP	Projektant:	Ing. Jaroslav Mervart	Datum:	11/2017	Název:	R2.2
Část:	ELEKTROINSTALACE	Kreslil:	Petr Valášek	Formát:	A4	List:	2/5
Objednatel:	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval:	Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu:	5	Razítko:	




# R2.2 ZÁSUVKY

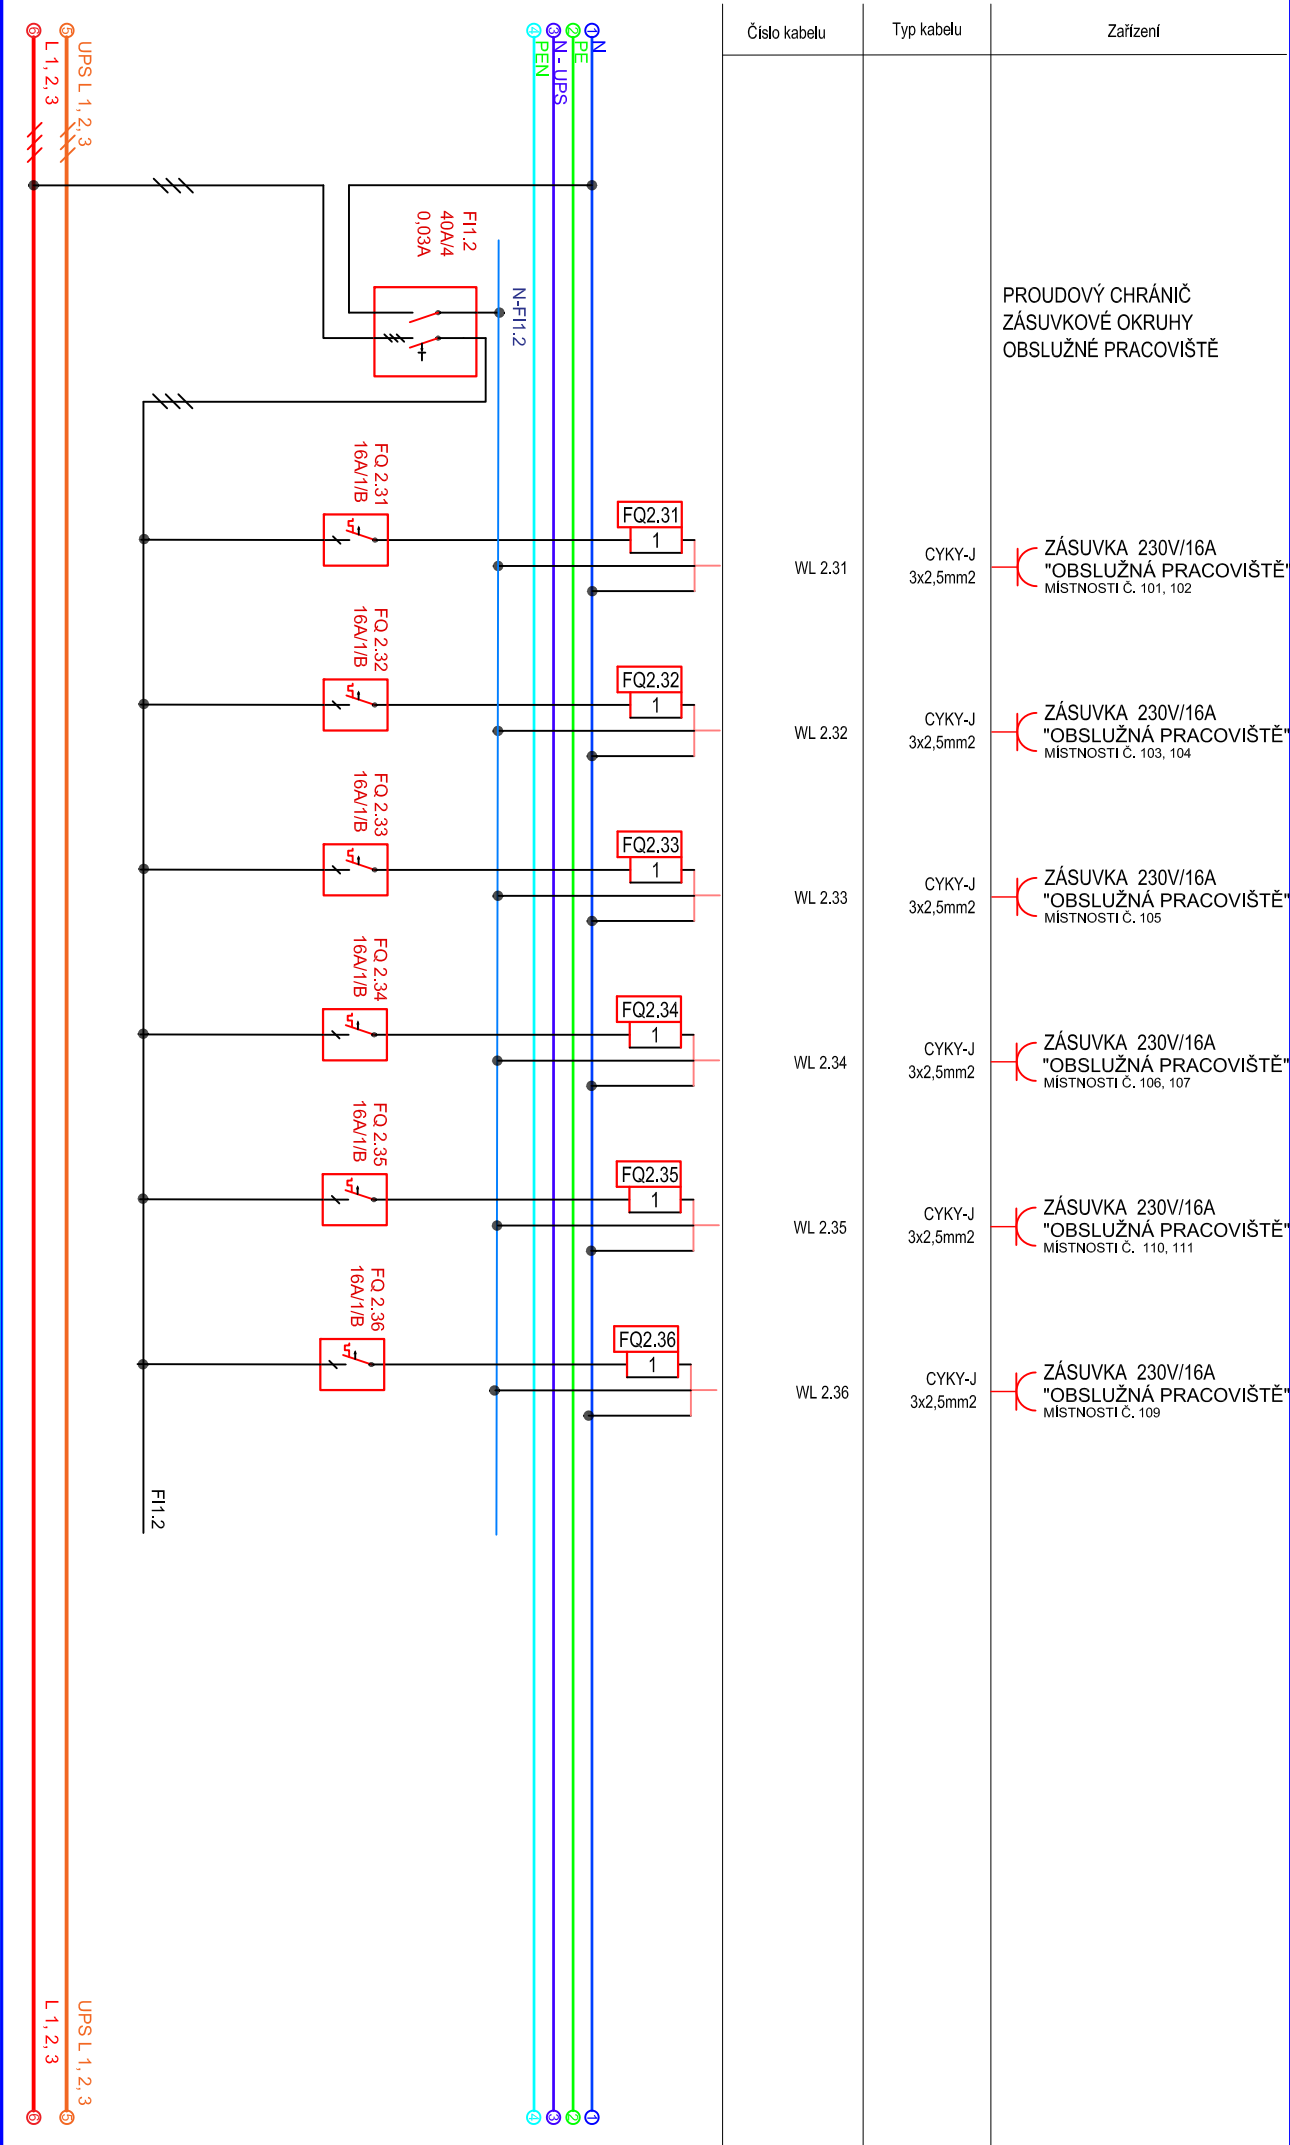

Stavba:	Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP		
Část:	ELEKTROINSTALACE	Kreslí:	Petr Valášek
Objednatel:	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval:	Ing. Jaroslav Mervart
		Datum:	11/2017
		Název:	R2.2
		Formát:	A4
		List:	3/5
		Číslo výkresu:	5
		Razítko:	

R2.2 ZÁSUVKY

Číslo kabelu	Typ kabelu	Zařízení
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY OBSLUŽNÉ
WL 2.51	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 101-107, CH1_1P
WL 2.52	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 108
WL 2.53	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 108
WL 2.54	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 108
WL 2.55	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 106, 107
WL 2.56	CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 109, 110, 111

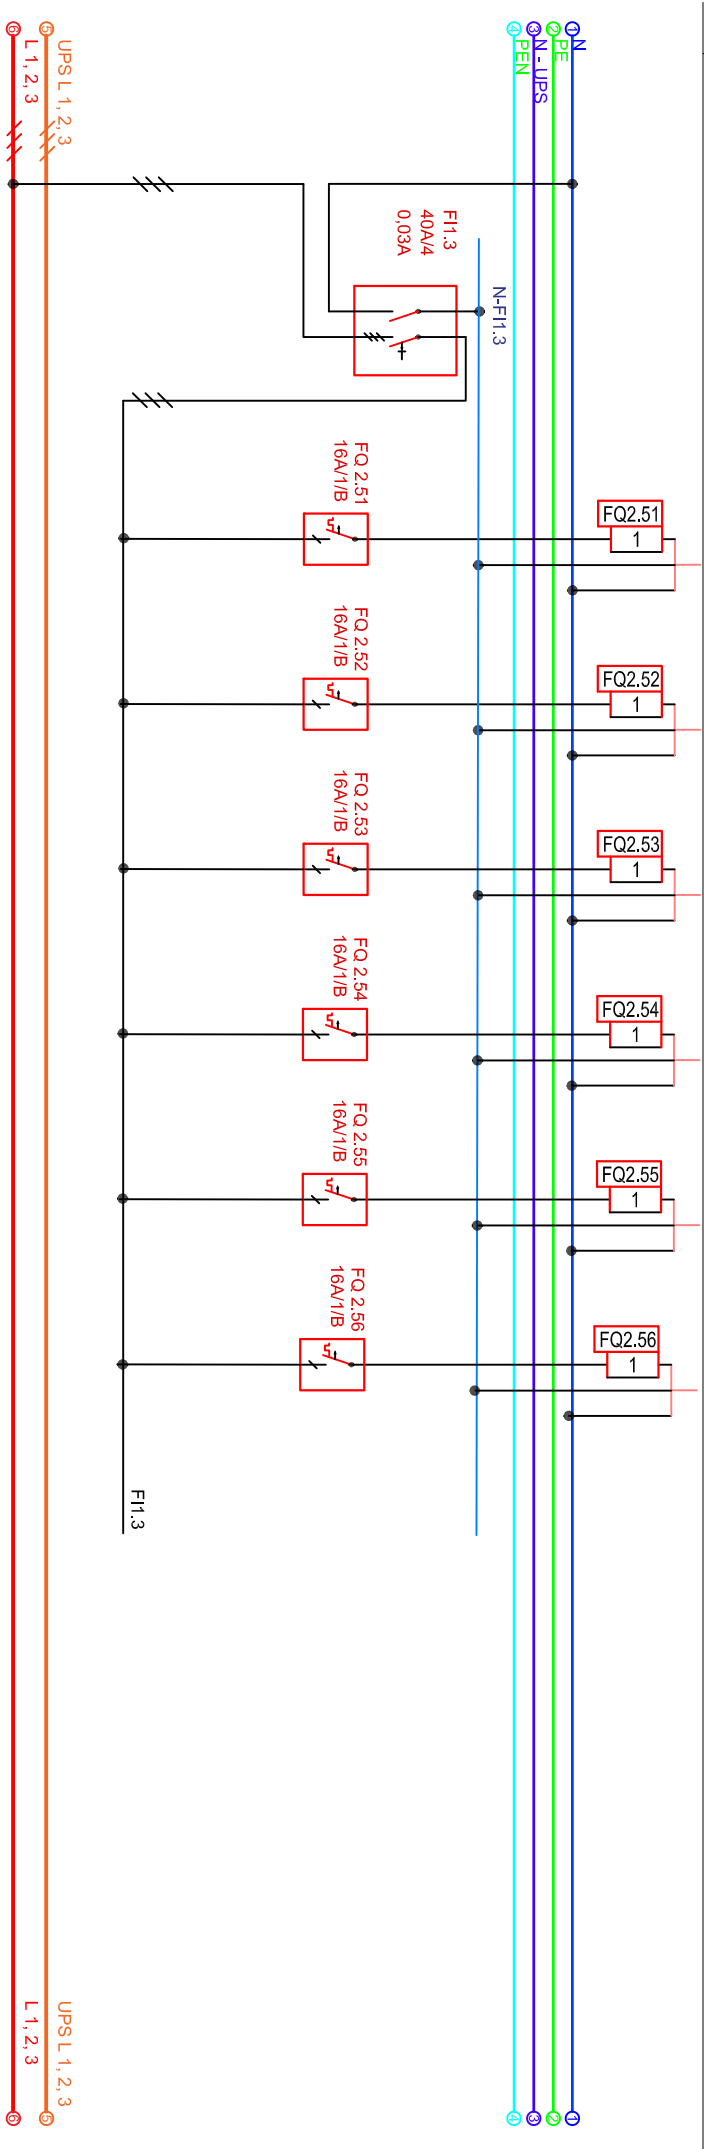

Stavba: Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP	Projektant: Ing. Jaroslav Mervart	Datum: 11/2017	Název: R2.2
Část: ELEKTROINSTALACE	Kreslí: Petr Valášek	Formát: A4	List: 4/5
Objednatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval: Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu: 5	Razítko:

# R2.2 ZÁSUVKY, KLIMATIZACE

Číslo kabelu		Typ kabelu	Zařízení
		WL 2.57	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY OBSLUŽNÉ  ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 110
		WL 2.58	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 110
		WL 2.59	ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 110
			REZERVA
			REZERVA
			REZERVA
WL 2.61		CYKY-J 3x2,5mm2	VÝVOD 400V/40A VENKOVNÍ JEDNOTKA KLIMATIZACE
WL 2.62		CYKY-J 3x2,5	VÝVOD 230V/20A VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
			REZERVA

Stavba:	Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP			Projektant:	Ing. Jaroslav Mervart	Datum:	11/2017	Název:	R2.2
Část:	ELEKTROINSTALACE			Kreslil:	Petr Valášek	Formát:	A4	List:	5/5
Objednatel:	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost			Kontroloval:	Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu:	5	Razítko:	

