


# R2.1

## Rozvaděč SCHRACK 3x24 modulů

Stavba: Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP	Projektant: Ing. Jaroslav Mervart	Datum: 11/2017	Název: R2.1	
Část: ELEKTROINSTALACE	Kreslil: Petr Valášek	Formát: A4		
Objednatel: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval: Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu: 4	Razítko:	

## R2.1 HLAVNÍ PŘÍVODY, OSVĚTLENÍ

Číslo kabelu		Typ kabelu	Zařízení	
WL QM01		CYA 16	NAPÁJENÍ UPS PŘÍPRAVA	
WL QM01		CYKY-J 4x10		Přívodní kabel Z PR1.1
WL FS03		CGSG 3x10		Přívodní kabel DO Z UPS
WL 1.01		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOSTI Č. 135, 136, 137	
WL 1.02		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A CHODBA CH7_1P	
WL 1.03		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A MÍSTNOSTI Č. 138, 139	
WL 1.11		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A REZERVA	
WL 1.11		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A LED REFLEKTORY VENEK	
WL 1.11		CYKY-J 3x1,5mm2	OSVĚTLENÍ 230V/10A REZERVA	

UPS L 1, 2, 3  
L 1, 2, 3

FU FV1  
25A/3/gG

QM01  
50A/3

FS 01  
20A/3/C

FS 02  
20A/1/C

FS 03  
20A/1/C

FQ 1.01  
10A/1/B

FQ 1.02  
10A/1/B

FQ 1.03  
10A/1/B

FQ 1.04  
10A/1/B

FQ 1.11  
10A/1/B

FQ 1.12  
10A/1/B

UPS L 1, 2, 3  
L 1, 2, 3

FN  
PEN

FV/01  
DGSZ75  
3x

QM01  
1-3

FS01  
1-3  
1  
1

FS02  
1  
1  
1

FS03  
1  
1  
1

FQ1.01  
1

FQ1.02  
1

FQ1.03  
1

FQ1.04  
1









FQ1.11  
1


FQ1.12  
1

PROPOJ. PRO OKRUHY UPS  
PŘI OSAZENÍ UPS PROPOJ. ODDISTRANIT

ENERGOSTAV

## R2.1 ZÁSUVKY

Číslo kabelu	Typ kabelu	Zařízení
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY UPS
WL 1.21	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 135, 136, 137
WL 1.22	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A ZÁSTUVKY PC S PO MÍSTNOSTI Č. 138, 139
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY OBSLUŽNÉ
WL 1.31	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ PRACOVISTĚ" MÍSTNOSTI Č. 135, 136
WL 1.32	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ PRACOVISTĚ" MÍSTNOSTI Č. 137, 138
WL 1.33	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ PRACOVISTĚ" MÍSTNOSTI Č. 138, 139
WL 1.51	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 138, 139, CH7_1P
WL 1.52	CYKY-J 3x2,5mm2	 ZÁSUVKA 230V/16A "OBSLUŽNÁ" MÍSTNOSTI Č. 135, 136, 137, CH7_1P
		 ZÁSUVKA 230V/16A "REZERVA"

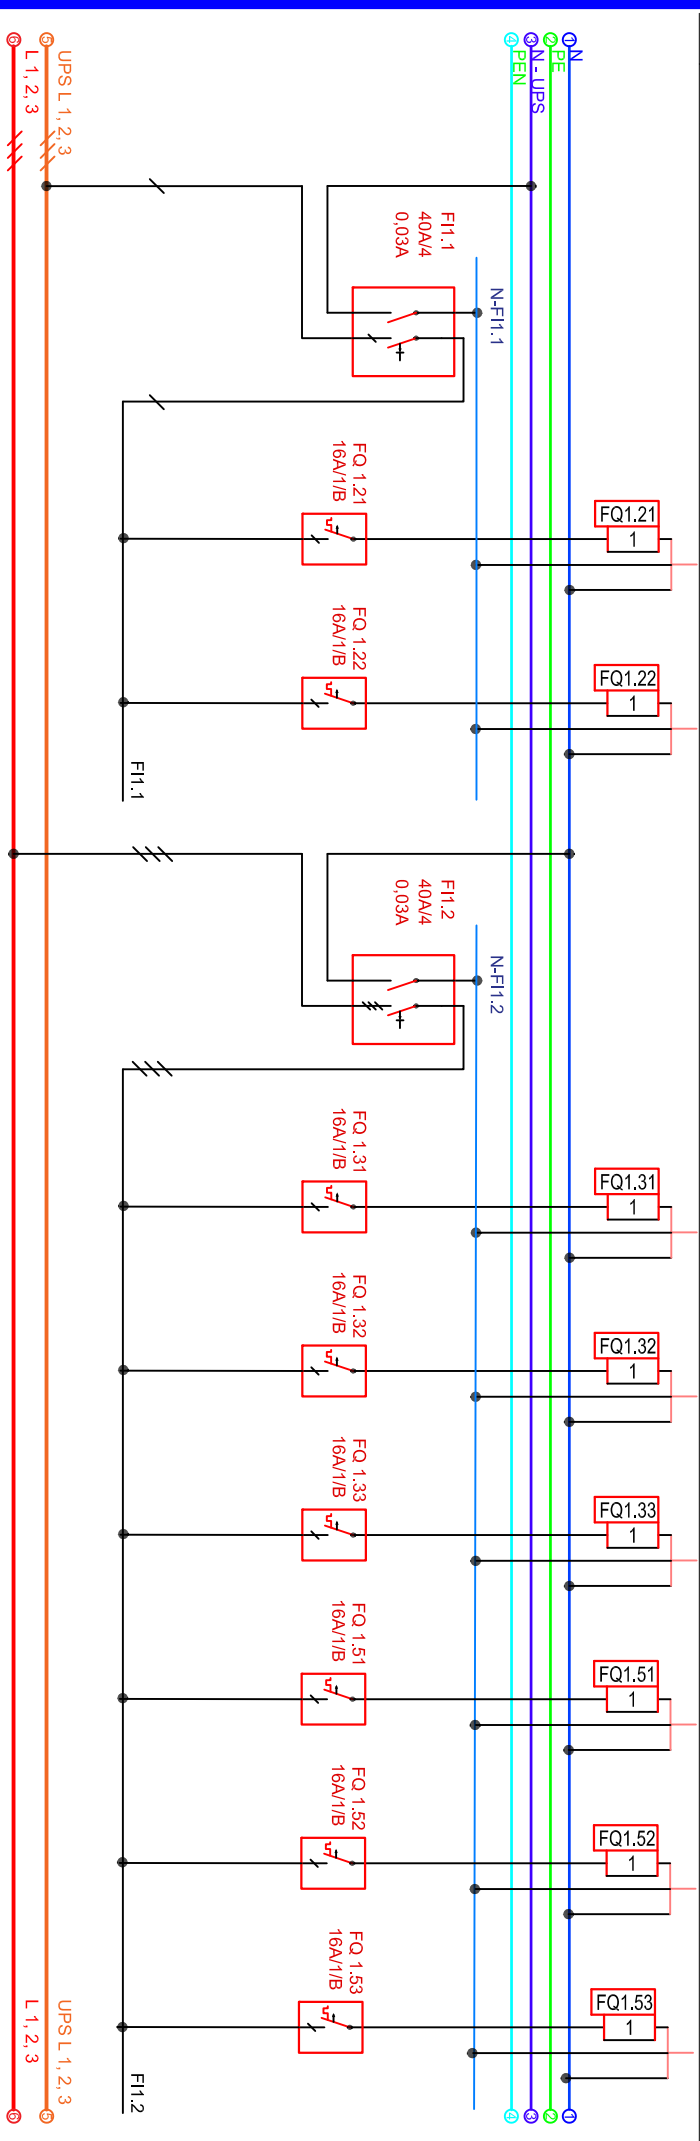

Stavba:	Oprava administrativního objektu 2. etapa 1.NP	Projektant:	Ing. Jaroslav Mervart	Datum:	11/2017	Název:	R2.1
Část:	ELEKTROINSTALACE	Kreslil:	Petr Valášek	Formát:	A4	List:	2/2
Objednatel:	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	Kontroloval:	Ing. Jaroslav Mervart	Číslo výkresu:	4	Razítko:	
